



# 测试数据 04295 换流站 消防巡查报表

统计时间：2022 年 3 月 01 日-2022 年 3 月 31 日

生成日期：2022 年 5 月 09 日星期一

测试数据 04295 换流站 2022 年 3 月 01 日至 2022 年 3 月 31 日消防设施巡查工作执行情况如下：

### 1、巡查情况

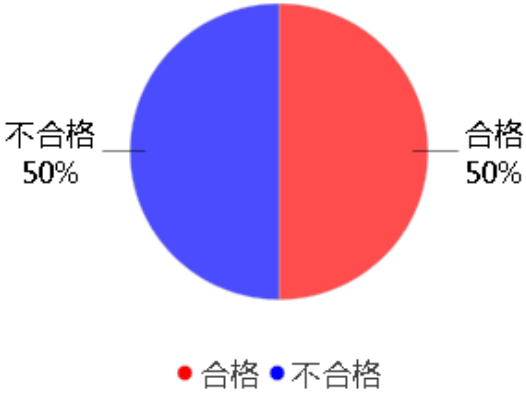
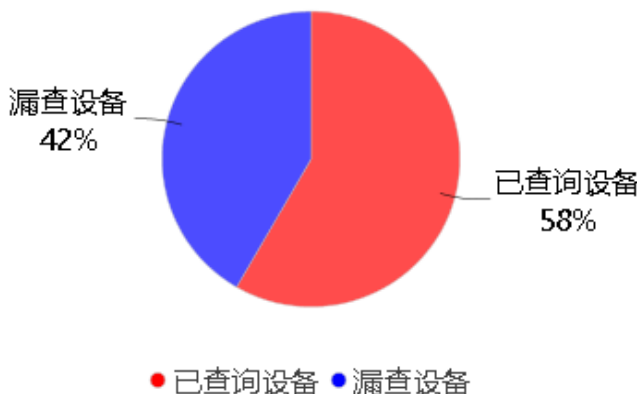
2022 年 3 月 01 日至 2022 年 3 月 31 日消防设施巡查，巡查任务数 10 个，完成 5 个；巡查人员 5 人，持证人数 3 人；应巡查设备设施 12 台，完成巡查 7 台，巡查点位 2；

### 2、发现问题

巡查共发现缺陷总数 2 项，未完成任务总数 2，持证率 60%，任务完成率 40%，漏查设备总数 5；

### 三、巡查汇总

名称	数值	合格标准	是否合格
巡查任务总数	10	\	\
已完成任务总数	5	\	\
未完成任务总数	2	未完成任务数为 0	不合格
巡查人员总数	5	\	\
持证人员总数	2	\	\
持证率	60%	持证率 =100%	不合格
任务完成率	40%	等于 100%	不合格
应巡查设备总数	12	\	\
实际巡查设备总数	7	等于应巡查设备总数	不合格
漏查设备总数	5	漏查设备总数 = 0	不合格
发现问题总数	5	\	\

已整改问题总数	3	\	\
未完结问题总数	2	\	\
<div><h3>合格情况占比</h3><p>不合格 50%      合格 50%</p><p>● 合格 ● 不合格</p></div> <div><h3>设备巡查占比</h3><p>漏查设备 42%      已查询设备 58%</p><p>● 已查询设备 ● 漏查设备</p></div>			
总结	消防巡查 2022 年 3 月 01 日至 2022 年 3 月 31 日， 巡查任务总数： 10 完成任务总数： 5 任务完成率： 40%；巡查共发现问题： 5 个 ， 已完成整改 3。		

四、缺陷清单

序号	缺陷地点	存在问题描述	整改进度	备注
1	主控楼一层	仅有一条疏散通道，存在重大火灾隐患不满足规范要求。	待评审	无法整改
2	主控楼一层	防火卷帘门故障；11 个水泵接合器存在问题；	待治理	防火卷帘已完成维修，水泵接合器未整改
3	主控楼一层库房区域	将办公用房作为库房使用，使用性质与原设计不符，耐火等级和相应消防设施不满足规范要求。	治理完毕	

测试数据 04295 换流站

2022 年 5 月 09 日